INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

MEDIO AMBIENTE

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE

México 2021 Año de la Independencia

NÚMERO DE SOLICITUD:	**FECHA:** 05/noviembre/2021

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Tijuana, estado de Baja California **PERIODO:** 26 al 28 de octubre de 2021.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir a la visita técnica del proyecto denominado "**Proyecto de Construcción, Modernización y Rehabilitación de la PTAR San Antonio de los Buenos, en el Municipio de Tijuana, Baja California, con Actividad Altamente Riesgosa"**, promovido por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, con el objetivo de continuar y enriquecer el Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) del **proyecto**.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

El 27 de octubre de 2021, se realizó una visita técnica a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en la localidad de San Antonio de los Buenos, en el Municipio de Tijuana, Estado de Baja California, con el fin de conocer la infraestructura existente y los sitios donde se pretenden llevar a cabo las obras de ampliación y rehabilitación de la misma, así como el sitio donde se pretende construir el emisor de descarga subacuática sobre la parte terrestre y lecho marino.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Durante el recorrido a las instalaciones, se pudo corroborar el estado físico y operativo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, donde se constató que la misma se encuentra operando a menos de la capacidad para la cual fue diseñada, es por ello, que se require llevar a cabo el desarrollo del proyecto con el objetivo de resolver la problemática que se tiene como consecuencia de la no operación del pretratamiento, falta de mantenimiento preventivo, lagunas azolvadas y la falta de cumplimiento de la normatividad federal en la descarga del agua tratada al Océano Pacífico. El proyecto plantea la construcción de 3 módulos de 400 l/s con flexibilidad de ser implementados por etapas con un tipo de tratamiento mediante Zanjas de Oxidación. Este proceso de tratamiento genera una gran cantidad de lodos, por lo que se prevé que es viable la cogeneración de energía.

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE

MEDIO AMBIENTE

México 2021 Año de la Independencia

CONCLUSIONES

Al finalizar el recorrido dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se llevó a cabo una reunión de gabinete con el objetivo de aclarar algunos puntos de deficiencias de información, así como dudas y respuestas, cuya información será remitida en alcance al proyecto para ser consideradas en el PEIA del proyecto.

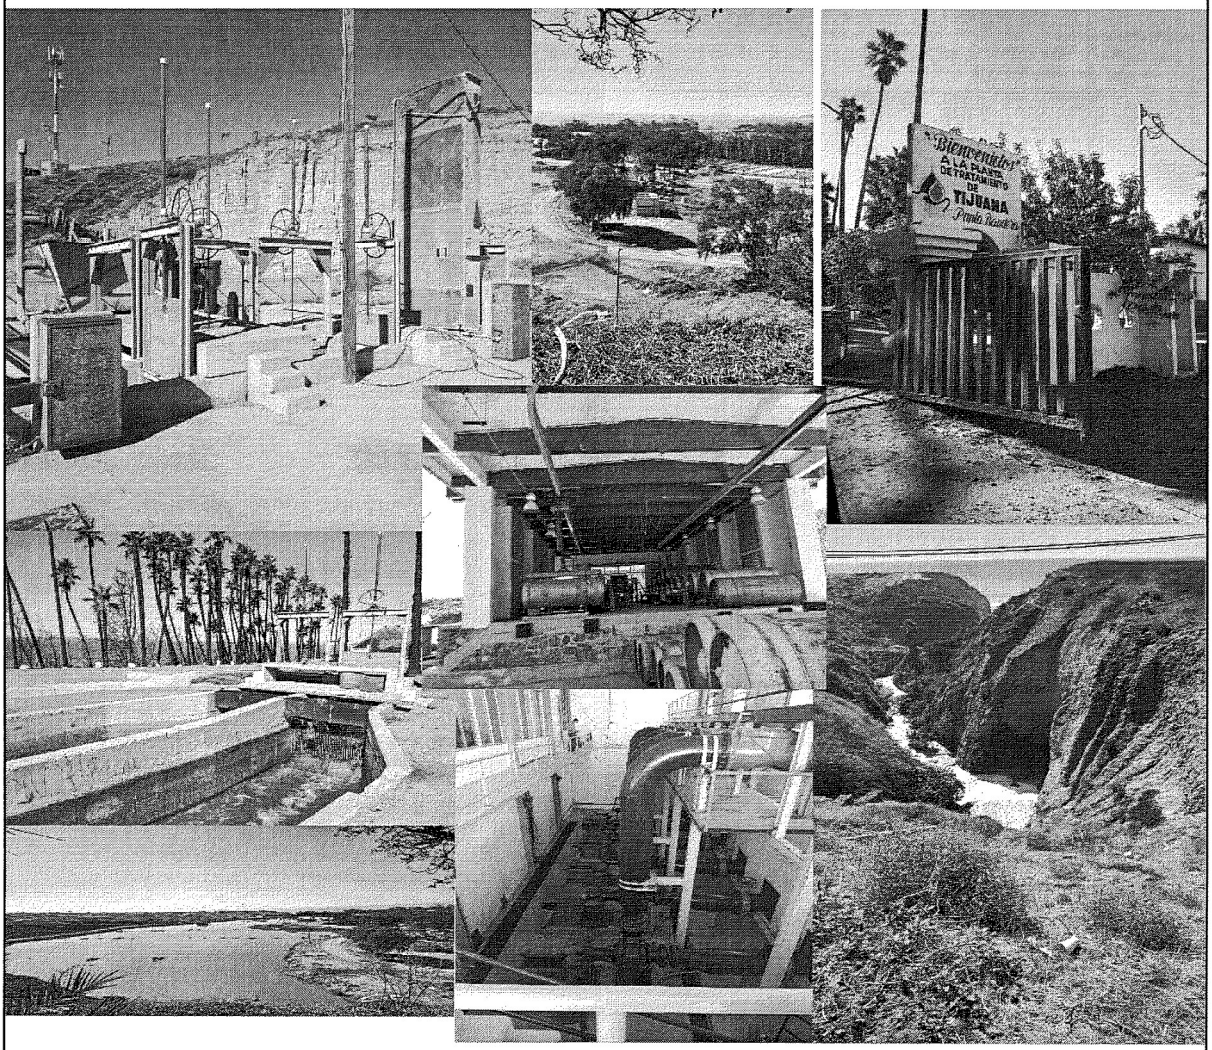

INFORME DE COMISIÓN

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

ING. JUAN MANUEL TORRES BURGOS
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL
PRESENTE

MEDIO AMBIENTE

México 2021 Año de la Independencia

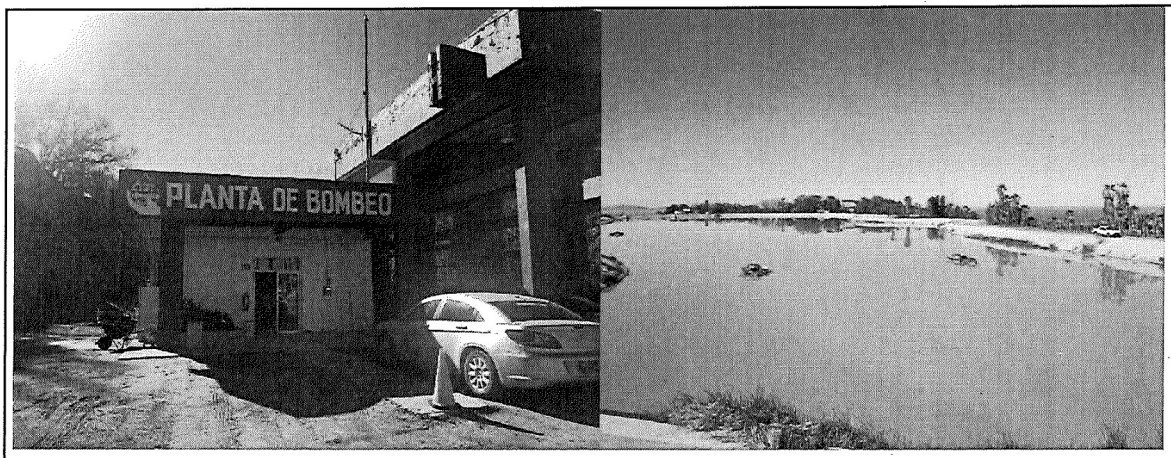

ATENTAMENTE

Ing. Erika González Salas
Evaluadora del Sector Primario

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"